

お客様 各位

Rep No.B11052

2011年11月10日

富士電機機器制御株式会社
管理本部 事業統括部

マニュアルモータスタータ BM3シリーズ UL銘板および取扱説明書の記載内容 変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しくお願い申し上げます。

また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製 品 名	マニュアルモータスタータ (MMS)
シリーズ、名称	BM3シリーズ
形 式	BM3RSB-□, BM3RSR-□, BM3RHB-□, BM3RHR-□, BM3RHBK-□, BM3RHRK-□ BM3VSB-□, BM3VHB-□, BM3VHBK-□ 注)□には定格電流指定コードが入ります。
変 更 部 分	①:UL銘板(右側銘板) ②:取扱説明書
変 更 内 容	①UL銘板(右側銘板)の表記内容を変更致します。 ②取扱説明書の印刷内容を変更致します。 本変更の詳細につきましては、 添付資料A:『UL銘板(右側銘板)の変更について』および 添付資料B:『取扱説明書の変更について』をそれぞれご参照願います。
変 更 理 由	本製品と組み合わせる新商品が発売されるため。
変更実施時期	2012年 2月生産品より切替予定
添付資料	添付資料A: UL銘板(右側銘板)の変更について 添付資料B: 取扱説明書の変更について
本変更に伴う注意事項	新旧製品区分につきましては、ロット表示にて判別をお願い致します。 (ロット表示上3桁:FD6以降は変更品となります。) 在庫品の変更処置は実施致しません。(在庫消化後、順次変更品へ切替)

添付資料A

UL銘板(右側銘板)の変更について

対象形式

BM3RSB-□, BM3RSR-□, BM3RHB-□, BM3RHR-□, BM3RHBK-□, BM3RHRK-□
BM3VSB-□, BM3VHB-□, BM3VHBK-□


注)□には定格電流指定コードが入ります。

変更内容


銘板記載内容に、圧着端子用電源入力端子ブロックとミニコンタクタ(SKシリーズ)への対応を追加致します。

文言としては、『OR 3-PHASE FEED-IN TERMINAL.』を追記致します。

変更前

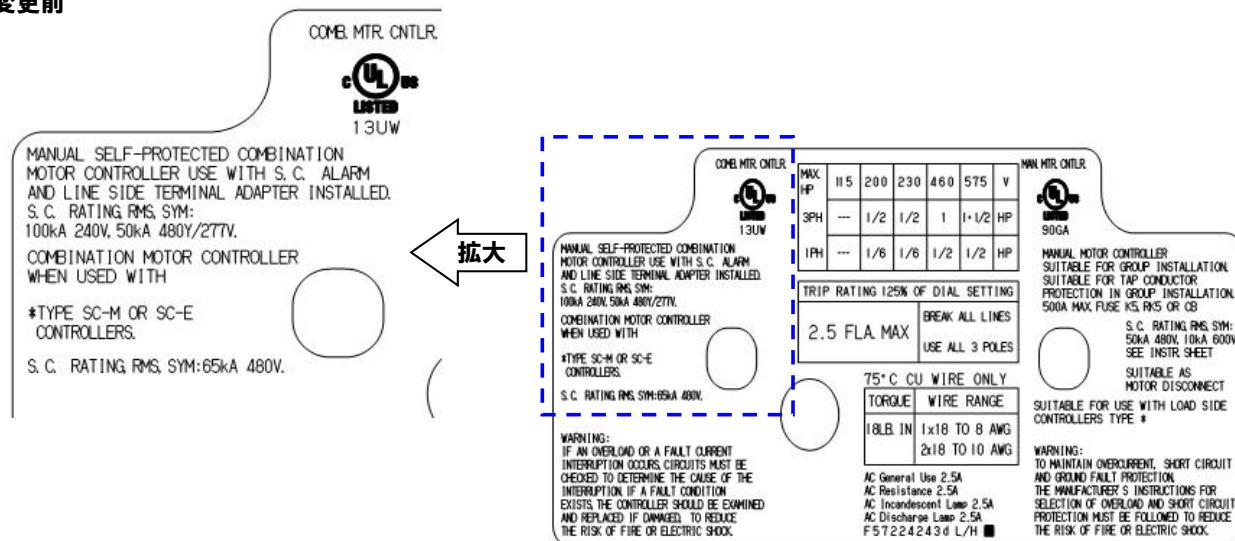

変更後

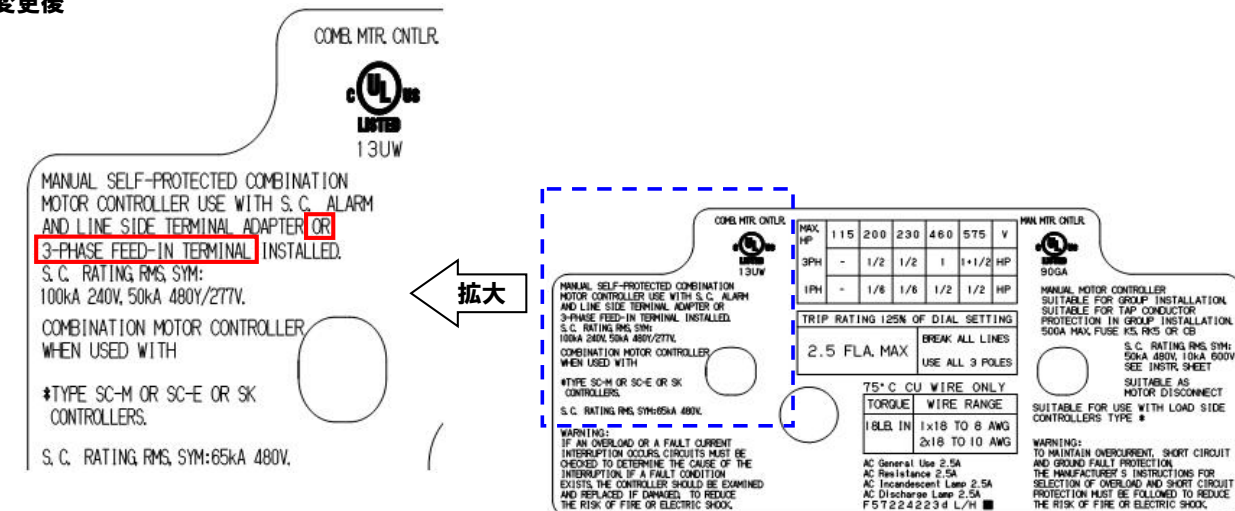

添付資料B


取扱説明書の変更について

対 象 形 式 BM3RSB-□, BM3RSR-□, BM3RHB-□, BM3RHR-□, BM3RHBK-□, BM3RHRK-□

注)□には定格電流指定コードが入ります。

変 更 内 容 取扱説明書に、MMS本体に短絡警報接点ユニット (BZ0TKUAB) と圧着端子用電源入力端子ブロック (BZ0BFRAR) を組み合わせると、manual self-protected COMB. CNTLR (Type E, Type F) になる表現を追加致します。
文言としては、『or 3-Phase feed -in terminal(BZBFRAR).』を追記致します。

変更前

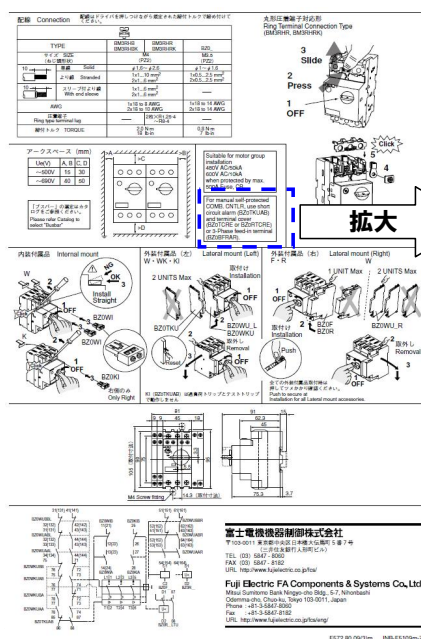

変更後

